


(Окончание. Начало на 63-й стр.).

3
Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 21.11.2019 № 831-ПП

СТРУКТУРА
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области

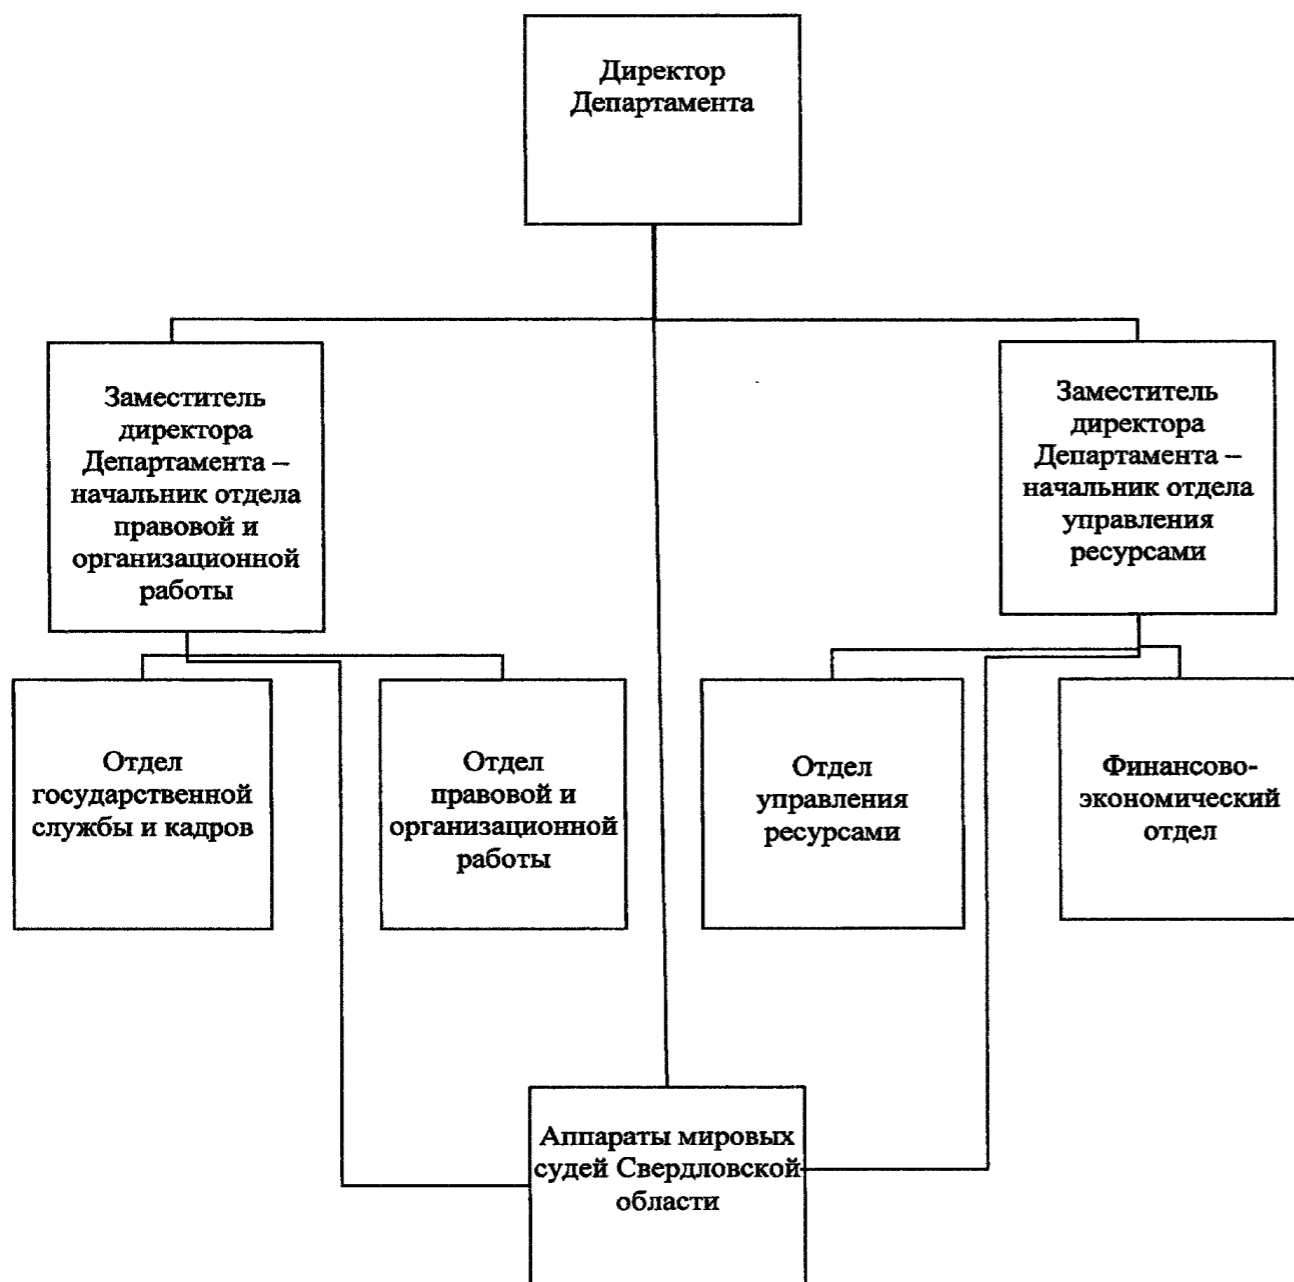

2

3-4	0,0249*	0,0242*	0,0271
5-9	0,0235*	0,0223*	0,0235
10	0,0226	0,0233	-
11	0,0220	0,0224	-
12	0,0223	0,0244	-
13	0,0240	-	-
14	0,0261	0,0285*	-
15	0,0254	-	-
16 и более	0,0264	0,0259	-
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки		
1	0,0170	0,0172	0,0171
2	0,0141	0,0145	0,0141
3	0,0156	0,0160	0,0166
4-5	0,0133	0,0135	0,0151
6-7	0,0125	0,0119	-
8	0,0120	0,0132	-
9	0,0117	0,0131	-
10	0,0124	0,0127	0,0124
11	0,0128	0,0125	-
12 и более	0,0161*	0,0121	0,0107

2) раздел «3 группа муниципальных образований» изложить в следующей редакции:

3 группа муниципальных образований			
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно		
1	0,0443	0,0436	0,0447
2	0,0449	0,0443	0,0452
3-4	0,0286	0,0281	-
5-9	0,0241	0,0245	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16 и более	-	-	-
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки		
1	0,0189	0,0189	0,0197
2	0,0161	0,0161	0,0161
3	0,0191	0,0169	-
4-5	0,0155	0,0152	-
6-7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019 № 135-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.07.2019 № 84-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.07.2019 № 84-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 2019, 6 августа, № 6601201908060003), изменения:

1) раздел «2 группа муниципальных образований» изложить в следующей редакции:

2 группа муниципальных образований			
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно		
1	0,0442	0,0444	0,0435
2	0,0251*	0,0249*	0,0434


3

10	-	-	-
11	-	-	-
12 и более	-	-	-

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в 10-дневный срок после его принятия в «Областной газете», а также на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области в сети Интернет (<http://rek.midural.ru>).

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области



В.В. Гришанов